


2. Der Installateur muss ein KENNWORT eingeben, das zuvor bei der SOLARMAX GmbH angefordert werden muss.




Bitte das Kennwort eingeben und mit „Enter“ bestätigen.


3. Wählen Sie die die „Menü-Auswahl“ oben rechts aus.

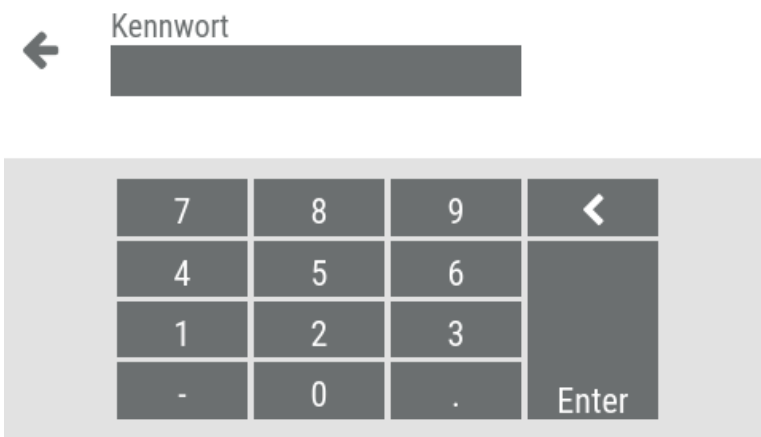


4. Wählen Sie „Einstellungen“ aus.

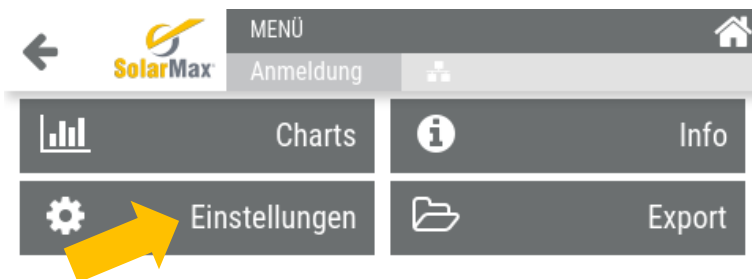

5. Wählen Sie „Plant“ aus.

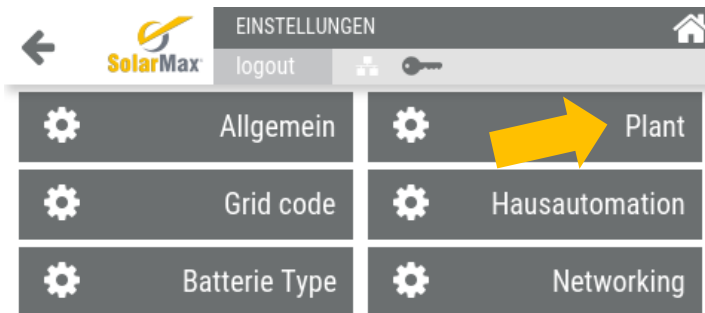

6. Wählen Sie auf der nächsten Seite (2. Seite) „Backup fun.“ aus.
Stellen Sie sicher, dass ein Backup-Anschluss vorhanden ist und stellen Sie die Systemeinstellung „Backup fun.“ auf EIN.

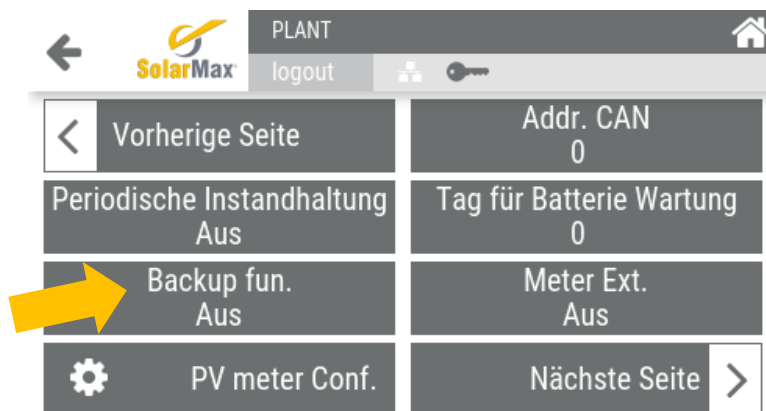

7. Stellen Sie sicher, dass die vorher beschriebenen Einstellungen zur Drei-Phasenkompensation und zum externen Zähler korrekt ausgeführt sind. Siehe hierzu Kapitel 2.1 Drei-Phasenkompensation von Schritt 4 bis einschließlich 10. („Dreiphasig Conf.“ = „An“ sowie „Meter ext.“ = „An“). (*)
8. Stellen Sie sicher, dass die vorher beschriebene Einstellung zur Begrenzung der Einspeiseleistung korrekt ausgeführt ist. Siehe hierzu Kapitel 2.2 Begrenzung der Einspeiseleistung unter Punkt 6. („Grid Code“ = „VDE ARN 4105“). (*)
9. Stellen Sie sicher, dass die vorher beschriebene Einstellung zur Limitierung der Einspeiseleistung korrekt ausgeführt ist. Siehe hierzu Kapitel 2.2 Begrenzung der Einspeiseleistung von Punkt 7 bis einschließlich 9. („Limitierung der Einspeiseleistung“ = „4500W“). (*)
10. Verlassen Sie den Installateurs-Modus durch „logout“.

(*) Diese Systemeinstellungen sind lediglich im „Installateurs-Modus“ verfügbar. (Login mit Passwort)



SOLARMAX GmbH

Zur Schönhalde 10 – 89352 Ellzee – GERMANY

Tel. +49 82 83 / 997 902 810 – E-Mail: info@solarmax.com - www.solarmax.com